



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ  
МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»)  
ОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  
620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 8  
тел./факс 374-08-34  
[ogpn0002@mail.ru](mailto:ogpn0002@mail.ru)

Директору  
ГАПОУ СО «Уральский политехнический  
колледж»  
Пахомову Алексею Александровичу

620062, г. Екатеринбург,  
ул. Ленина, 89

21.03.2017г. № 2-91

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«21» марта 2017 года

Екатеринбург

Я, государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Максимов Константин Петрович,


рассмотрев постановление № 2-91 от «21» марта 2017г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Горбикова Василия Николаевича, специалиста по комплексной безопасности ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж», расположенного по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89.

**Материалами установлено, что 10.02.2017г. во исполнении требования прокуратуры Кировского района города Екатеринбурга № 1-18в2012 от 06.02.2017г., инспектором отделения НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по СО старшим лейтенантом внутренней службы Барышниковым Д. К., совместно со старшим помощником прокурора Кировского района города Екатеринбурга, проводилась проверка с целью соблюдения законодательства в области пожарной безопасности на территории, здании и помещениях ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж», расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89.**

При проведении мероприятия по надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не предоставлен сертификат пожарной безопасности, соответствующий действующим требованиям пожарной безопасности, на линолеум, а именно не выше чем В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе, панели, а именно не выше чем Г2, В2, ДЗ, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. п. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97\*, п. 6.25\*; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.3.2.;

- дверь, ведущие в общую лестничную клетку из книгохранилища, не выполнена самозакрывающейся с уплотнением в притворах. ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

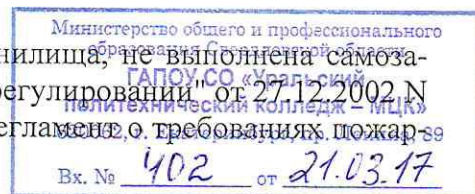

ной безопасности» ч.1 ст.151; СНиП 21-01-97\* «пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.18\*;

- дверь южного крыла 2-го этажа, отделяющая коридор от лестничной клетки, не имеет приспособлений для самозакрывания. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.), статья 4, п. 3, статья 6, п. 1, п. п. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97\*, п. 6.18\*; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.2.7;

- не организована перекачка пожарного рукава (коридор учебных мастерских). Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 57;

- на путях эвакуации (в лестничных клетках, поэтажных коридорах) отсутствуют знаки пожарной безопасности (направления движения эвакуации) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.33;

*за что предусмотрена административная ответственность по ч.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;*

Постановлением о назначении административного наказания № 2-91 от «21» марта 2017г. Горбикову Василию Николаевичу назначено административное наказание в виде предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Вам необходимо:**

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.**

**В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.**

Государственный инспектор  
города Екатеринбурга по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



К.П. Максимов  
(Ф.И.О.)

**Представление получил (а)**

\_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (должность, подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Представление направлено**

\_\_\_\_\_ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефоны доверия:

МЧС России +7 (499) 216-99-99

СРЦ МЧС России +7 (391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99